

ШКАФ ПИТАНИЯ


ZZ30



Шкаф питания с 3 выходами производится в двух версиях ZZ30 верс. А, ZZ30 верс.Б .
Версия А предназначена для питания 3приводов электродвигателя, версия Б 2
приводов электродвигателя и 1 привода с двумя электродвигателями.



Шкаф ZZ30 предназначен для подачи питания и управления приводами электрооборудования. Управление устройств может производиться непосредственно с помощью управляющих элементов вмотированных в шкаф (ручное управление) или дистанционно. Приводы, не обязательно должны быть одновременно задействованы в техническом цикле.

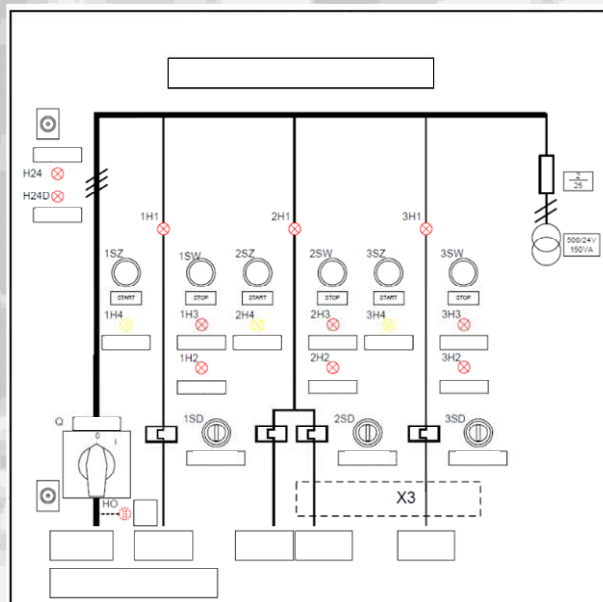

Тип	ZZ30
Напряжение питания	500 VAC
Макс. ток	80 A
Макс. мощность потребителей	3x 15 кВт - верс. A 2x 15 + 2x7,5 кВт - верс. B
Макс. ток выходов	25 A
Напряжение системы управления	24 VAC
Макс. мощность системы управления	160 VA
Макс. мощность внешних потребителей системы управления	50 VA
Размеры	800 / 800 / 300 мм
Вес	~ 60 кг
Степень охраны	IP 54

Соответствие с нормами и требованиями

Шкаф питания ZZ30 с 3 выходами соответствует следующим нормам и требованиям:

Директивы на низковольтное оборудование WE73/23/EWG,

EN-EN 60439-1:2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная-Часть 1: Общие положения»,

EN-G-50003:2003 «Охрана труда в горнодобывающей промышленности. Электрооборудование горной промышленности. Требования и испытания.»,

EN-G-50001:2002 «Охрана труда. Электрооборудование машин и устройств в горной промышленности. Требования безопасности и эргономии.»,

EN-EN-60529:2003 «Степени защит корпусов»(КОД IP),

Dz. U. z 2002r. Nr 139 poz. 1169- Постановление Министра Хозяйства от 28.06.2002 о безопасности и гигиене труда, правил работ и правил пожарной безопасности в горнодобывающих подземных шахтах.